220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2026B03A00167

委托单位：浙江美宅木业有限公司

样品名称：木门

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2026B03A00167

国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2026B03A00167　　第 1 页 共 3 页

样品名称	木门	检测类别	委托检测
委托单位	浙江美宅木业有限公司	商　　标	——
生产单位	浙江美宅木业有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2026 年 01 月 26 日	样品数量	1 樘
生产日期/批号	2025 年 12 月 20 日	型号规格	2050mm×850mm×52mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2026 年 02 月 26 日
检测项目	计权隔声量		
检测结论	*检测结果详见数据页。* 签发日期：2026年02月29日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：宇建伟　　审　核：曾春燕　　编　制：李云良

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

国检集团

扫描全能王 创建


中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	计权隔声量	32dB	GB/T 8485-2008 GB/T 19889.3-2005

试件的隔声量表

频率 f /Hz	隔声量 dB
100	24.9
125	31.3
160	29.7
200	26.7
250	29.7
315	29.9
400	30.5
500	30.1
630	27.5
800	27.5
1000	29.3
1250	31.4
1600	35.6
2000	37.4
2500	38.3
3150	39.4
4000	40.4
5000	40.0
$R_w(C;\ C_{tr})$	32(0; -2)

试件的隔声特性曲线图

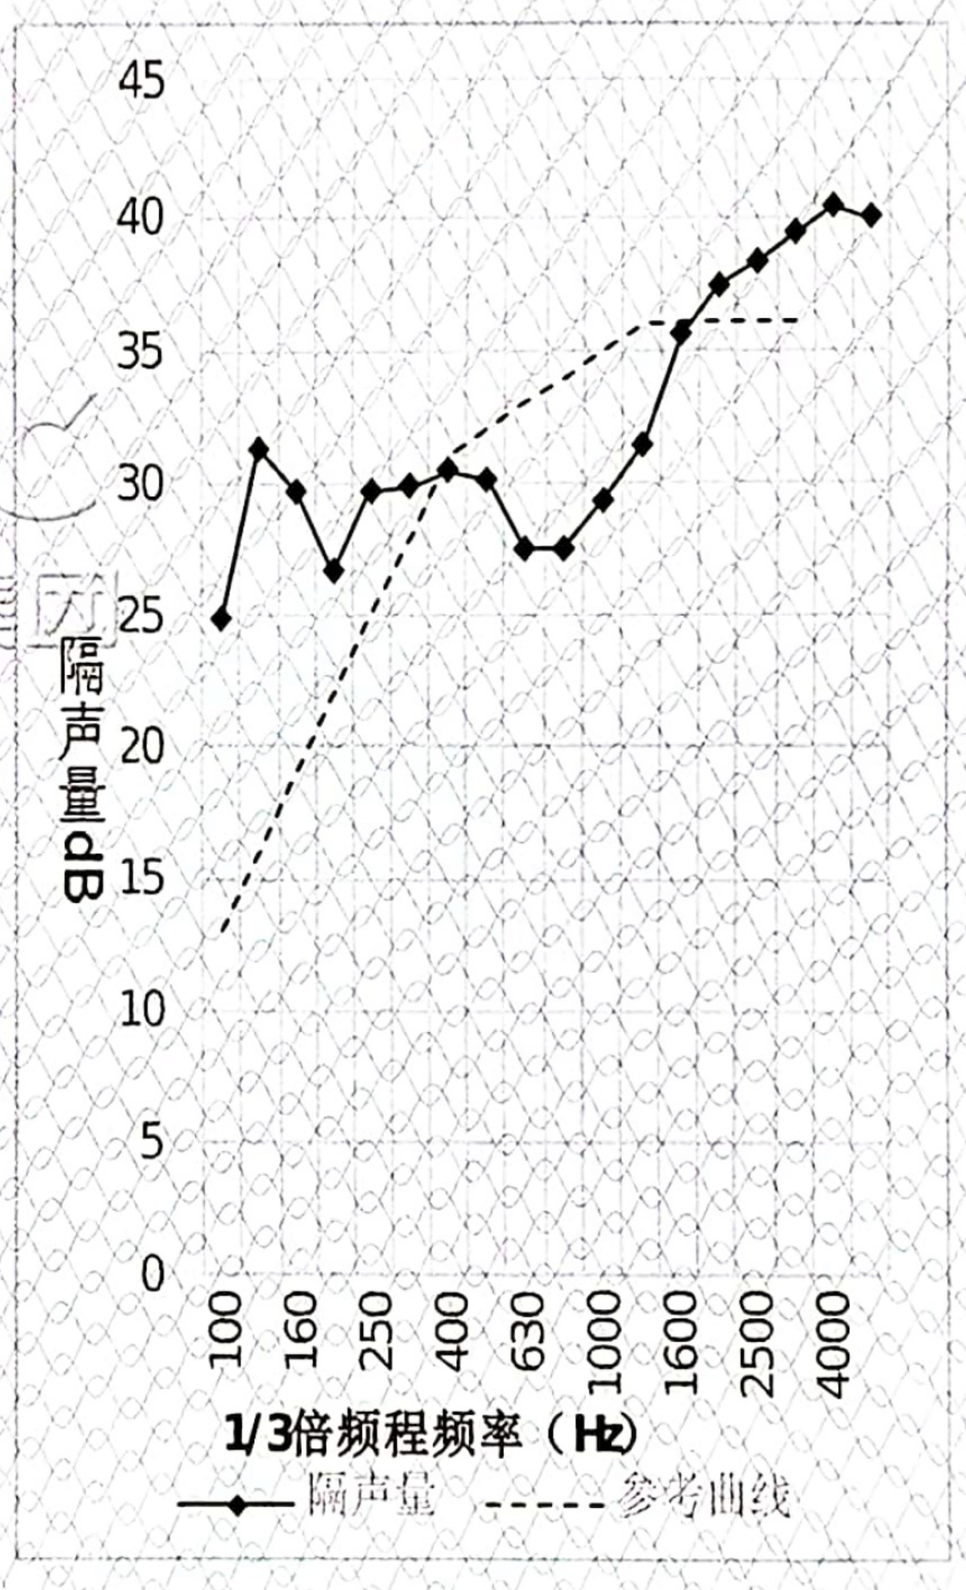

备注：　1、检测地点：管庄；

2、情况说明：

——受声室内空气相对湿度：32%；气温：14℃；气压：103.6kPa；


——样品结构见第 3 页；

——计权隔声量（R_w）及频谱修正量（C；C_{tr}）依据 GB/T 50121-2005 计算；不同种类的噪声源宜采用的频谱修正量参照 GB/T 50121-2005 中表 A.0.1 进行选择。

国检集团

扫描全能王 创建

样品结构

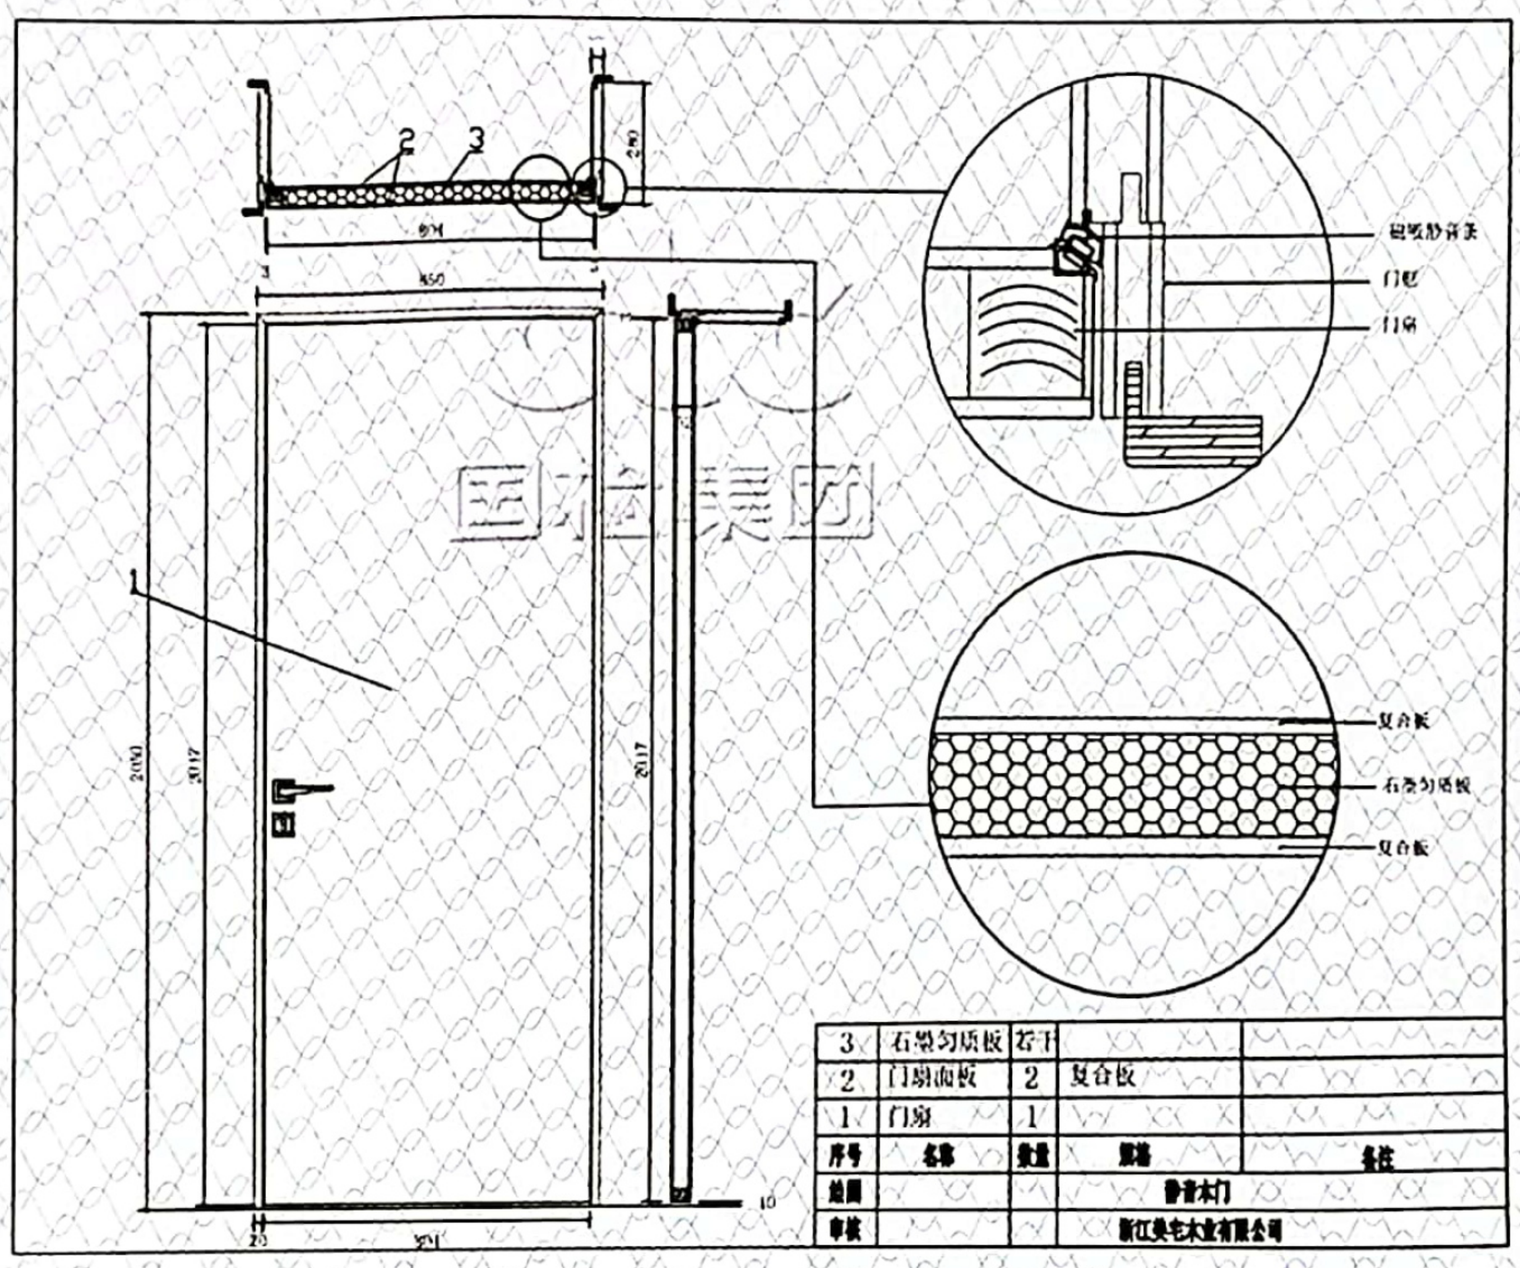

3	石墨匀质板	若干		
2	门扇面板	2	复合板	
1	门扇	1		
序号	名称	数量	图幅	备注
绘图			静音木门	
审核			浙江美宅木业有限公司	

样品结构示意图（委托方提供）

备注：（此处空白）

本报告结束

国检集团
扫描全能王 创建

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/

国检集团

扫描全能王 创建